

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю

подпись

Согласован отчет на 8 (восьми) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

период 3 квартал 2026

Договор № 385/1 «05» апреля 2022 г.
ДС «08» июля 2025 г.

наименование услуг	кратность
дератизация	2 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Возрождение» Кондитерский цех №1
Адрес: г. Заречный, ул. Индустриальная стр 35

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

стр

2

БИОЦЕНОЗ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

3

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕСТ КОНТРОЛЯ: ГРАФИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ДЕЙСТВИЯ

4

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО
«Альфадез»



факсимиле

Ибрагимова С.К.

Приказ №16 от 23.03.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

#ССЫЛ!

Механизм контроля	Отряды птиц								
									
	Семейство голубиные			Семейство воробьиные			Др семейства		
	июль	август	сент	июль	август	сент	июль	август	сент
Обнаружено птиц на территории предприятия	2	1							
Обнаружено птиц на производстве	0	0							
Обнаружены гнезда	0	0							
Удалено птиц из здания предприятия	0	0							
Опрос персонала	Птиц наблюдали на территории								

Рекомендации и корректирующие действия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Град


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

№ п\п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция
					летающие
1 Средства учета вредителей СУВ					
1.1	Общее количество средств учета, шт			35	10
июль	Заселенные, шт.			0	2
	Процент заражения СУВ,%			0	20
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			100,00	99,80
август	Заселенные, шт.			1	2
	Процент заражения СУВ,%			3	20
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			100	100
сентябрь	Заселенные, шт.			1	2
	Процент заражения СУВ,%			3	20
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			97,14	80,00
Итого % эффективности				99,04	93,20
2. Методы обследования					
2.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	
2.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	
2.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	35	
2.2.4	Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ		5
2.2.6	Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	Ф		5
3. Оценка эффективности					
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая	удовлетворительная
3.2	80 - 90% удовлетворительная.				
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
4 Интенсивность заражения при различных условиях:					
л е т а ю	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей			-	умеренное
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей				

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



№ п\п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция
				летающие
щ и е	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей			
г р ы з у н ы	Низкая степень: до 10% пораженны х приманок		не удовлетворитель ная	-
	Средняя степень: 10- 30% пораженных приманок			
	Высокая степень: более 30% пораже нных приманок			
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка 1го и 2го контура защиты.			
5.2	Еженедельная профилактическая промывка стоков канализаций каустической содой. Промывка стоков от выплода летающих 2р в неделю на период с апреля по октябрь. Текущее количество инсектоламп на объекте недостаточно для эффективного контроля летающих насекомых с учётом площади и функционального назначения помещений. Согласно международным стандартам НАССР и методическим рекомендациям по пест-контролю, оптимальная плотность размещения УФ-ловушек составляет: 1 лампа мощностью 15 Вт на 50–70 м² — для помещений с низким риском (офисы, склады без пищи); 1 лампа 15 Вт на 30–50 м² — для помещений с повышенным риском (производство, раздаточные, моечные, приёмка)			

БИОЦЕНОЗ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ВМЕШАТЕЛЬСТВА

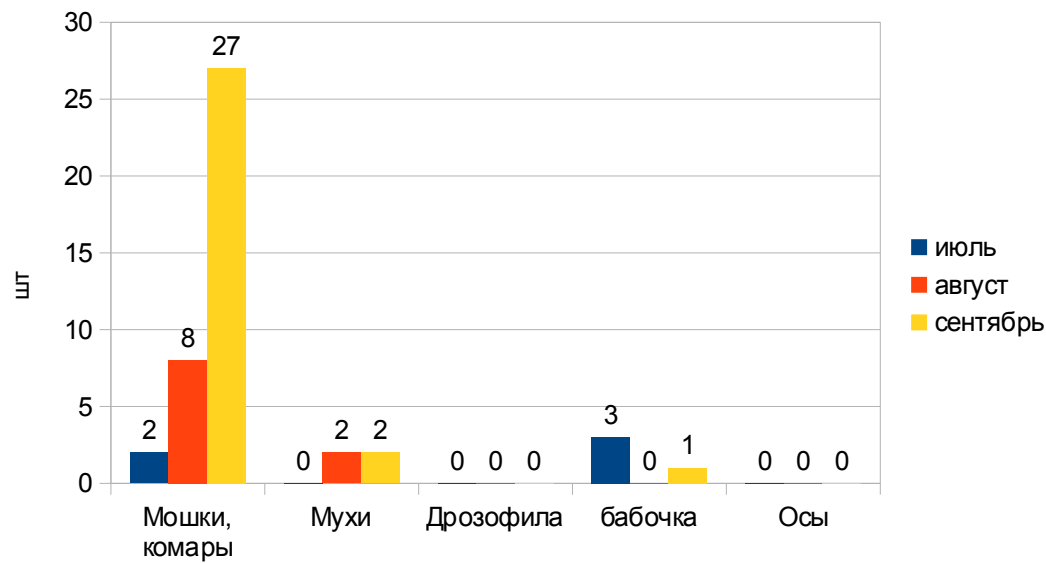

					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофил а	бабочка	Осы
июль	2	0	0	3	0
август	8	2	0	0	0
сентябрь	27	2	0	1	0
Итого:	37	4	0	4	0

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕСТ КОНТРОЛЯ:ГРАФИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ДЕЙСТВИЯ

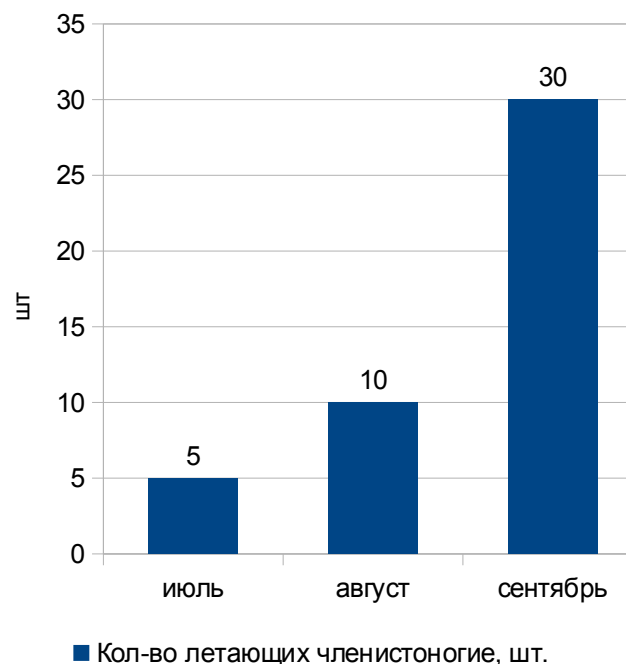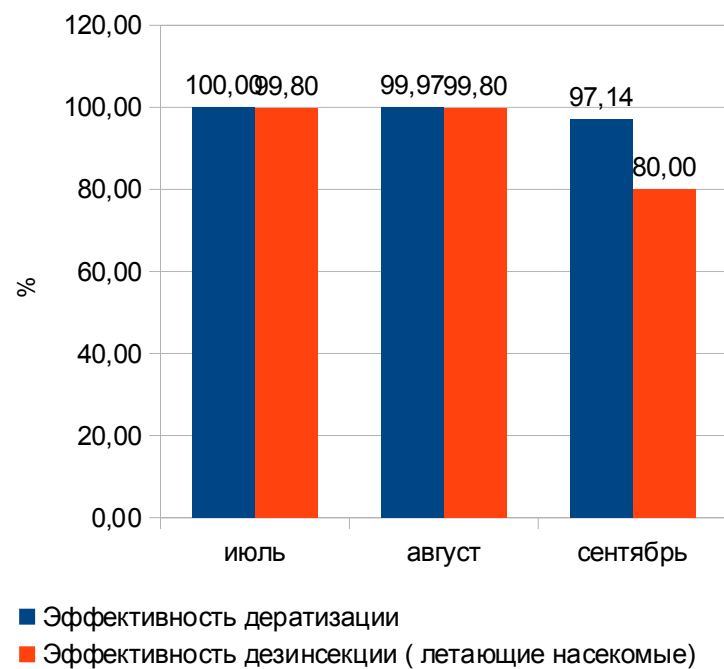

Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка 1го и 2го контура защиты.

Еженедельная профилактическая промывка стоков канализаций каустической содой. Промывка стоков от выплота летающих 2р в неделю на период с апреля по октябрь. Текущее количество инсектоламп на объекте недостаточно для эффективного контроля летающих насекомых с учётом площади и функционального назначения помещений. Согласно международным стандартам НАССР и методическим рекомендациям по пест-контролю, оптимальная плотность размещения УФ-ловушек составляет: 1 лампа мощностью 15 Вт на 50–70 м² — для помещений с низким риском (офисы, склады без пищи); 1 лампа 15 Вт на 30–50 м² — для помещений с повышенным риском (производство, раздаточные, моечные, приёмка)