

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ООО «СПК «Курников»

И.О. Фамилия
Согласован отчет на 4 (четырёх) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

период 3 квартал 2026

Договор № 259 от 26.01.17г
Дс №4 от 12.12.24г

наименование услуг	кратность
дератизация	1 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	1 раз в квартал
мониторинг ИЛ,ФЛ и ИМ	1 раз в месяц
дезинсекция	1 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «СПК «Курников»
Адрес: Саратовская область с. Латухино

БИОМОНИТОРИНГ ПТИЦ: ВИДЫ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	2
БИОЦЕНОЗ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ВМЕШАТЕЛЬСТВА	3
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕСТ КОНТРОЛЯ:ГРАФИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ДЕЙСТВИЯ	4

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:
Отчет составил:
Биолог ООО «Альфадез»  Ибрагимова С.К. Приказ №16 от 23.03.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

БИОМОНИТОРИНГ ПТИЦ: ВИДЫ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Механизм контроля	Отряды птиц								
	Семейство голубиные			Семейство воробьиные			Др семейства		
	июль	август	сент	июль	август	сент	июль	август	сент
Обнаружено птиц на территории предприятия	2	1							
Обнаружено птиц на производстве	0	0							
Обнаружены гнезда	0	0							
Удалено птиц из здания предприятия	0	0							
Опрос персонала	Птиц наблюдали на территории								

Рекомендации и корректирующие действия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Град

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ


№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция	
					ползающие	летающие
1 Средства учета вредителей СУВ						
1.1	Общее количество средств учета, шт			120	11	20
июль	Заселенные, шт.			32	0	5
	Процент заражения СУВ,%			27	0	25
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			99,73	100,00	99,75
август	Заселенные, шт.			4	0	2
	Процент заражения СУВ,%			3	0	10
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			100	100	100
сентябрь	Заселенные, шт.			5	0	1
	Процент заражения СУВ,%			4	0	5
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			95,83	100,00	95,00
Итого % эффективности				98,51	100,00	98,22
2. Методы обследования						
2.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
2.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки	
2.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	КИУ	21	-	-
2.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	34	-	-
2.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	63		
2.2.4	Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	-	-	14
2.2.5	Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	-	11	-
2.2.6	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	Ж	2	-	
2.2.7	Итого средств учета летающих насекомых	3 контур защиты	Ф	-	-	6

3. Оценка эффективности

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



№ п\п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция	
			ползающие	летающие
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая	удовлетвори тельная
3.2	80 - 90% удовлетворительная.			
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
4 Интенсивность заражения при различных условиях:				
л е т а ю щ и е	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей	-	-	умеренное
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей			
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей			
п о л з а ю щ и е	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи	-	-	-
	При средней степени заражения: 5-10 особей			
	При высокой численности популяци и: более 10 особей			
г р ы з у н ы	Низкая степень: до 10% пораженны х приманок	не удовлетвори тельная	-	-
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок			
	Высокая степень: более 30% пораже нных приманок			
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка 1го контура защиты			
5.2	Еженедельная профилактическая промывка стоков канализаций каустической содой. Промывка стоков от выплода летающих 2р в неделю на период с апреля по октябрь. Текущее количество инсектоламп на объекте недостаточно для эффективного контроля летающих насекомых с учётом площади и функционального назначения помещений. Согласно международным стандартам НАССР и методическим рекомендациям по пест-контролю, оптимальная плотность размещения УФ-ловушек составляет: 1 лампа мощностью 15 Вт на 50–70 м² — для помещений с низким риском (офисы, склады без пищи); 1 лампа 15 Вт на 30–50 м² — для помещений с повышенным риском (производство, раздаточные, моечные, приёмка)			

БИОЦЕНОЗ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ВМЕШАТЕЛЬСТВА

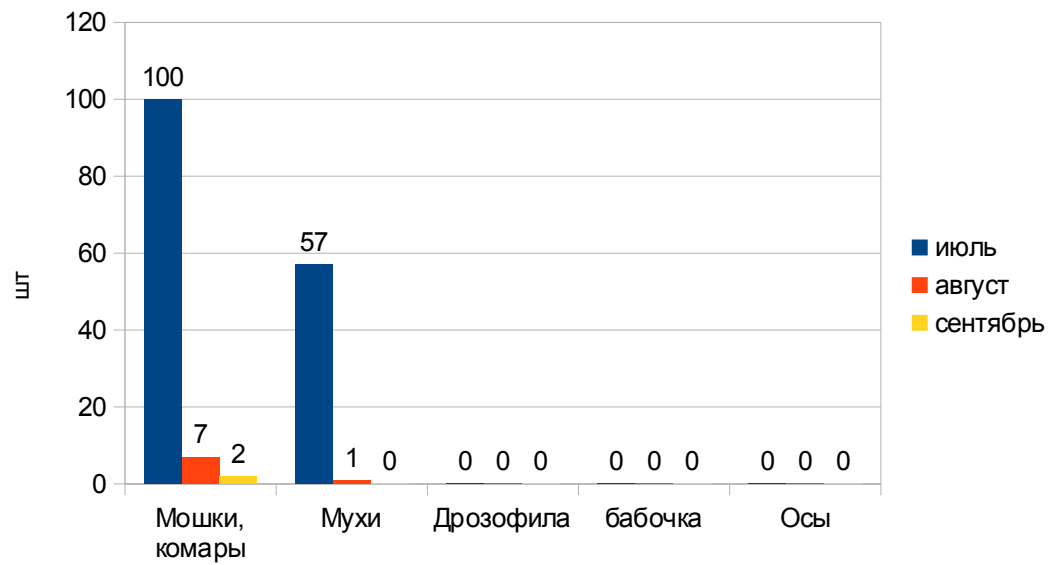

					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофил а	бабочка	Осы
июль	100	57	0	0	0
август	7	1	0	0	0
сентябрь	2	0	0	0	0
Итого:	109	58	0	0	0

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕСТ КОНТРОЛЯ:ГРАФИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ДЕЙСТВИЯ

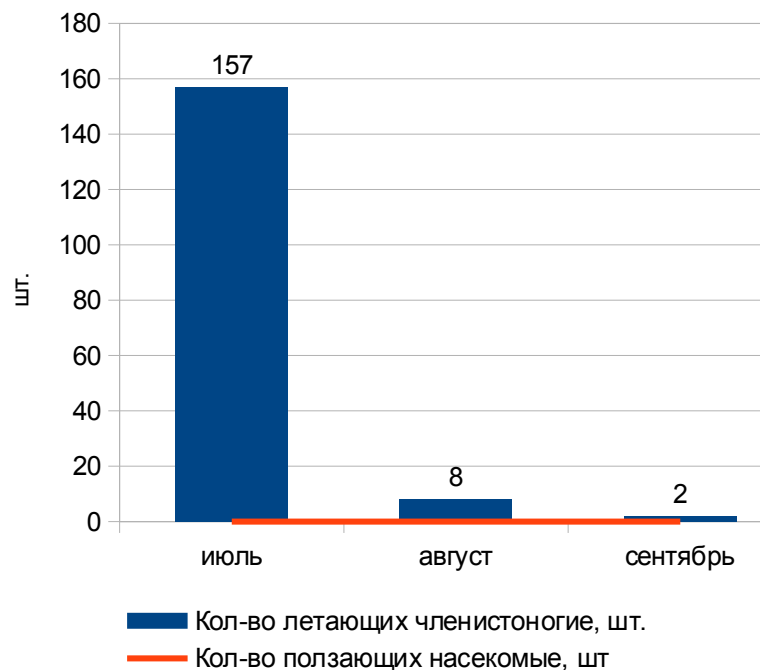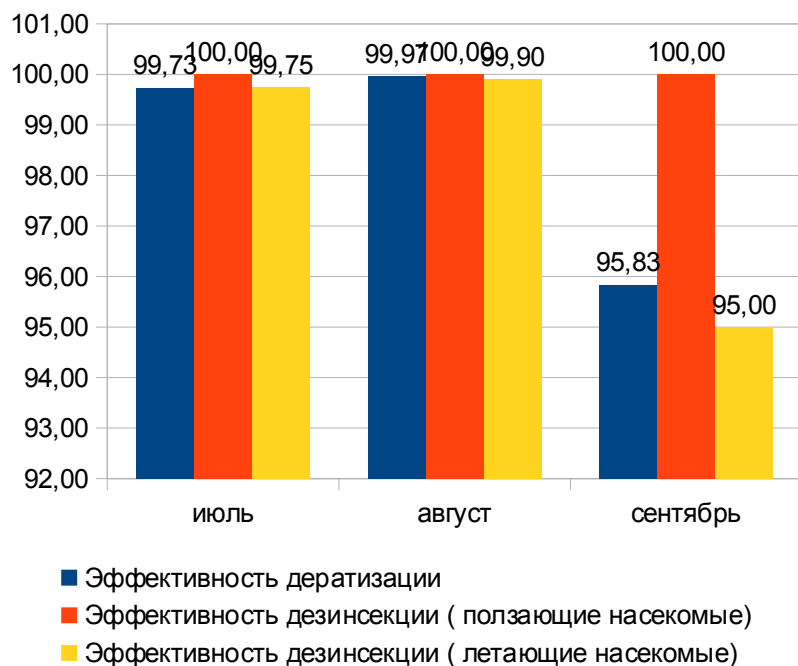

Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка 1го контура защиты

Еженедельная профилактическая промывка стоков канализаций каустической содой. Промывка стоков от выплода летающих 2р в неделю на период с апреля по октябрь. Текущее количество инсектоламп на объекте недостаточно для эффективного контроля летающих насекомых с учётом площади и функционального назначения помещений.

Согласно международным стандартам НАССР и методическим рекомендациям по пест-контролю, оптимальная плотность размещения УФ-ловушек составляет: 1 лампа мощностью 15 Вт на 50–70 м² — для помещений с низким риском (офисы, склады без пищи); 1 лампа 15 Вт на 30–50 м² — для помещений с повышенным риском (производство, раздаточные, моечные, приёмка)