

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю

Паксялева Ирина Николаевна

подпись

Согласован отчет на 8 (восьми) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

период

3 квартал 2026

Договор № Б\Н От 01.07.2022 г.

наименование услуг	кратность	
дератизация	1 раз в месяц	2-й раз по заявке
аэрозольная дезинсекция	по заявке	
мониторинг ИЛ и ИМ	1 раз в месяц	2-й раз по заявке
дезинсекция	1 раз в месяц	2-й раз по заявке

Исполнитель:

ООО «Альфадез»

Заказчик:

ООО «Новые Технологии»

Адрес:

Пензенская область, с.Лопатино, ул.Юбилейная 59 А

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

стр

2

БИОЦЕНОЗ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

3

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕСТ КОНТРОЛЯ: ГРАФИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ДЕЙСТВИЯ

4

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:

Биолог ООО

«Альфадез»



факсимиле

Ибрагимова С.К.

Приказ №16 от 23.03.26

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCA8C4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

Адрес:

Механизм контроля	Отряды птиц								
									
	Семейство голубиные			Семейство воробьиные			Др семейства		
	июль	август	сент	июль	август	сент	июль	август	сент
Обнаружено птиц на территории предприятия	2	1		0	2		0	0	
Обнаружено птиц на производстве	0	0		0	0		0	0	
Обнаружены гнезда	0	0		0	0		0	0	
Удалено птиц из здания предприятия	0	0		0	0		0	0	
Опрос персонала	Птиц наблюдали на территории								

Рекомендации и корректирующие действия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Град


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

№ п\п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция	
					ползающие	летающие
1 Средства учета вредителей СУВ						
1.1	Общее количество средств учета, шт			186	6	38
июль	Заселенные, шт.			2	0	3
	Процент заражения СУВ,%			1	0	8
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			99,99	100,00	99,92
август	Заселенные, шт.			0	0	5
	Процент заражения СУВ,%			0	0	13
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			100	100	100
сентябрь	Заселенные, шт.			9	0	3
	Процент заражения СУВ,%			5	0	8
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			95,16	100,00	92,11
Итого % эффективности				98,38	100,00	97,30
2. Методы обследования						
2.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
2.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки	
2.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру территории	1 контур защиты	УДДУ	48		
2.2.2	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	107	-	-
2.2.3	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	31		
2.2.4	Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ			29
2.2.5	Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	-	6	-
2.2.6	Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	Ф			9
3. Оценка эффективности						
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая	хорошая	удовлетворительная
3.2	80 - 90% удовлетворительная.					

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ



№ п\п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция		
			ползающие	летающие	
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная				
4 Интенсивность заражения при различных условиях:					
л е т а ю щ и е	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей		-	-	умеренное
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей				
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей				
п о л з а ю щ и е	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи		-	-	-
	При средней степени заражения: 5-10 особей				
	При высокой численности популяци и: более 10 особей				
г р ы з у н ы	Низкая степень: до 10% пораженны х приманок		низкая	-	-
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок				
	Высокая степень: более 30% пораже нных приманок				
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия					
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка 1го и 2го контура защиты.				
5.2	Еженедельная профилактическая промывка стоков канализаций каустической содой. Промывка стоков от выплода летающих 2р в неделю на период с апреля по октябрь. Текущее количество инсектоламп на объекте недостаточно для эффективного контроля летающих насекомых с учётом площади и функционального назначения помещений. Согласно международным стандартам НАССР и методическим рекомендациям по пест-контролю, оптимальная плотность размещения УФ-ловушек составляет: 1 лампа мощностью 15 Вт на 50–70 м² — для помещений с низким риском (офисы, склады без пищи); 1 лампа 15 Вт на 30–50 м² — для помещений с повышенным риском (производство, раздаточные, моечные, приёмка)				

БИОЦЕНОЗ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ВМЕШАТЕЛЬСТВА

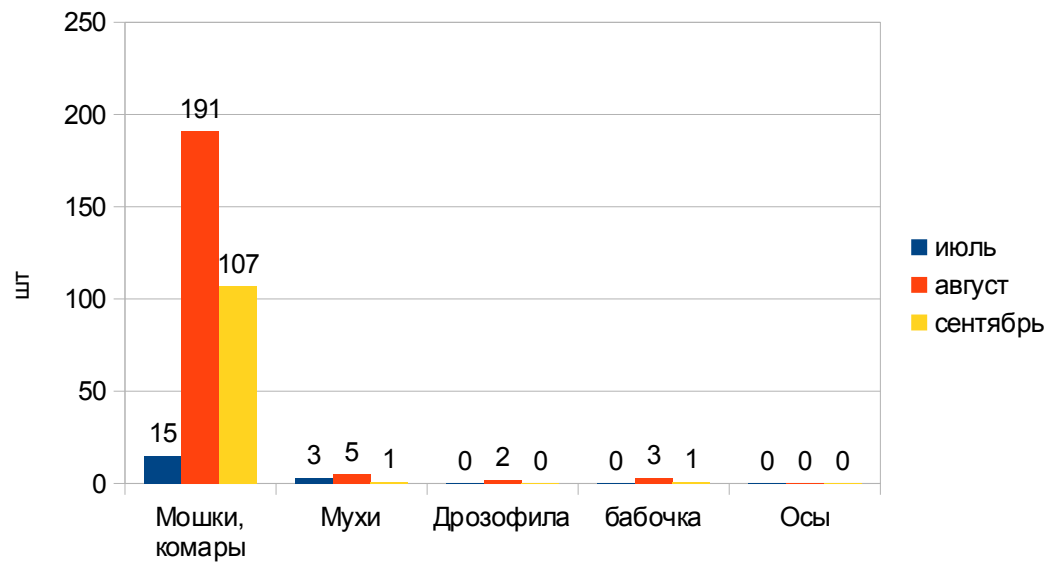

					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофил а	бабочка	Осы
июль	15	3	0	0	0
август	191	5	2	3	0
сентябрь	107	1	0	1	0
Итого:	313	9	2	4	0

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕСТ КОНТРОЛЯ:ГРАФИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ДЕЙСТВИЯ

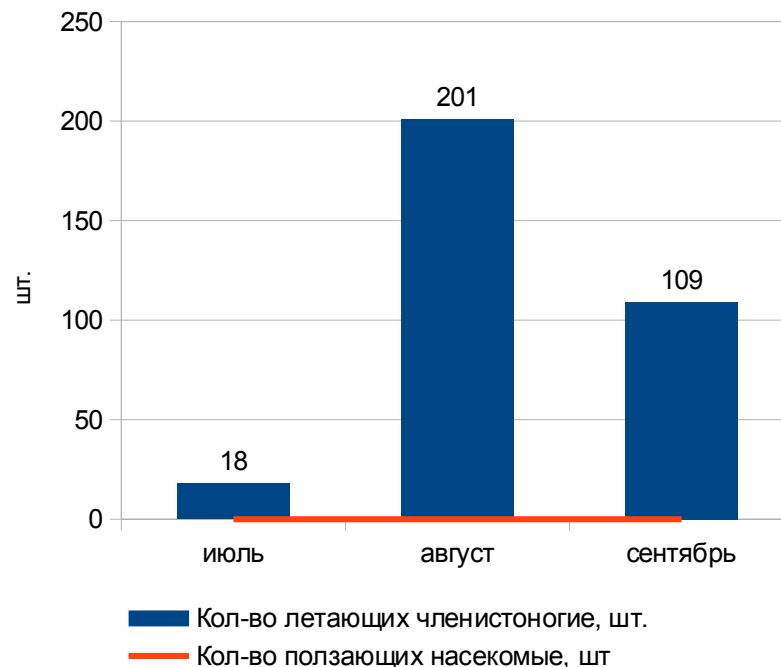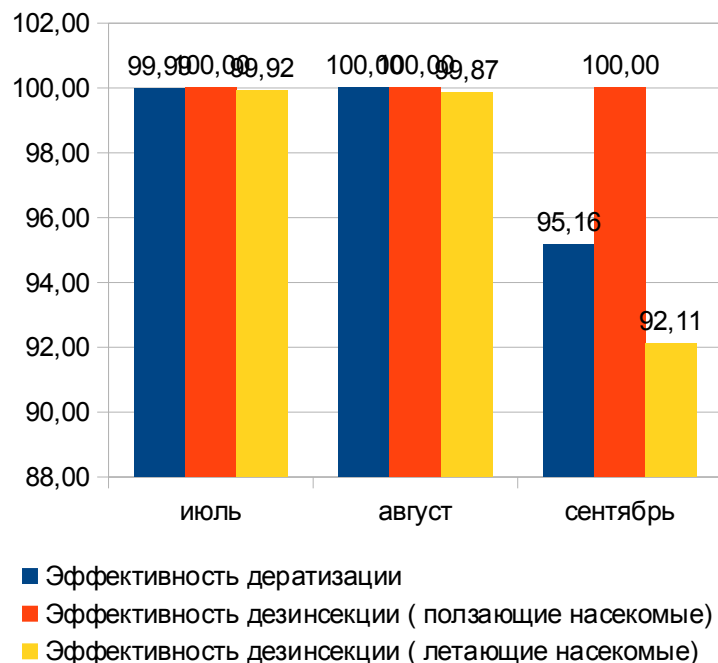

Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка 1го и 2го контура защиты.

Еженедельная профилактическая промывка стоков канализаций каустической содой. Промывка стоков от выплода летающих 2р в неделю на период с апреля по октябрь. Текущее количество инсектоламп на объекте недостаточно для эффективного контроля летающих насекомых с учётом площади и функционального назначения помещений.

Согласно международным стандартам НАССР и методическим рекомендациям по пест-контролю, оптимальная плотность размещения УФ-ловушек составляет: 1 лампа мощностью 15 Вт на 50–70 м² — для помещений с низким риском (офисы, склады без пищи); 1 лампа 15 Вт на 30–50 м² — для помещений с повышенным риском (производство, раздаточные, моечные, приёмка)