

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю

подпись
Согласован отчет на 8 (восьми) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

период 3 квартал 2026

Договор № 700 От 06.04.2021 г

наименование услуг	кратность
дератизация	1 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ и ИМ	1 раз в месяц
дезинсекция	1 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Александрия»
Адрес: Пенза ул. Металлистов, д. 7

БИОМОНИТОРИНГ ПТИЦ: ВИДЫ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	2
БИОЦЕНОЗ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ВМЕШАТЕЛЬСТВА	3
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕСТ КОНТРОЛЯ:ГРАФИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ДЕЙСТВИЯ	4

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:
Отчет составил:
Биолог ООО «Альфадез»  Ибрагимова С.К. Приказ №16 от 23.03.26
факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Информация о сертификате Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCAVC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

БИОМОНИТОРИНГ ПТИЦ: ВИДЫ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Механизм контроля	Отряды птиц								
	Семейство голубиные			Семейство воробьиные			Др семейства		
	июль	август	сент	июль	август	сент	июль	август	сент
Обнаружено птиц на территории предприятия	2	1	0	0	1	0	0	0	2
Обнаружено птиц на производстве	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обнаружены гнезда	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удалено птиц из здания предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Опрос персонала	Птиц наблюдали на территории								

Рекомендации и корректирующие действия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Град


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция	
					летающие	ползающие
1 Средства учета вредителей СУВ						
1.1	Общее количество средств учета, шт			243	20	28
июль	Заселенные, шт.			3	1	0
	Процент заражения СУВ,%			1	5	0
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			99,99	99,95	100,00
август	Заселенные, шт.			2	2	0
	Процент заражения СУВ,%			1	10	0
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			99	90	100
сентябрь	Заселенные, шт.			3	2	0
	Процент заражения СУВ,%			1	10	0
	Свободные СУВ, % (100-заселен*100%/1.1)			98,77	90,00	100,00
Итого % эффективности				99,31	93,32	100,00
2. Методы обследования						
2.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).		
2.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории		
2.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру зданий	2 контур защиты	КИУ	20	-	-
2.2.2	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	129		
2.2.3	Итого средств учета насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ		20	28
3. Оценка эффективности						
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			хорошая	удовлетворительная	хорошая
3.2	80 - 90% удовлетворительная.					
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная					
4 Интенсивность заражения при различных условиях:						
л е т а ю	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей			-	умеренное	умеренное
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей					

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ПЕСТ КОНТРОЛЯ


№ п\п	Наименование		Дератизация	Дезинсекция	
				летающие	ползающие
щ и е	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей				
г р ы з у н ы	Низкая степень: до 10% пораженны х приманок		низкая	-	-
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок				
	Высокая степень: более 30% пораже нных приманок				
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия					
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка 1го и 2го контура защиты.				
5.2	Еженедельная профилактическая промывка стоков канализаций каустической содой. Промывка стоков от выплода летающих 2р в неделю на период с апреля по октябрь. Текущее количество инсектоламп на объекте недостаточно для эффективного контроля летающих насекомых с учётом площади и функционального назначения помещений. Согласно международным стандартам НАССР и методическим рекомендациям по пест-контролю, оптимальная плотность размещения УФ-ловушек составляет: 1 лампа мощностью 15 Вт на 50–70 м² — для помещений с низким риском (офисы, склады без пищи); 1 лампа 15 Вт на 30–50 м² — для помещений с повышенным риском (производство, раздаточные, моечные, приёмка)				

БИОЦЕНОЗ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ: ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ВМЕШАТЕЛЬСТВА

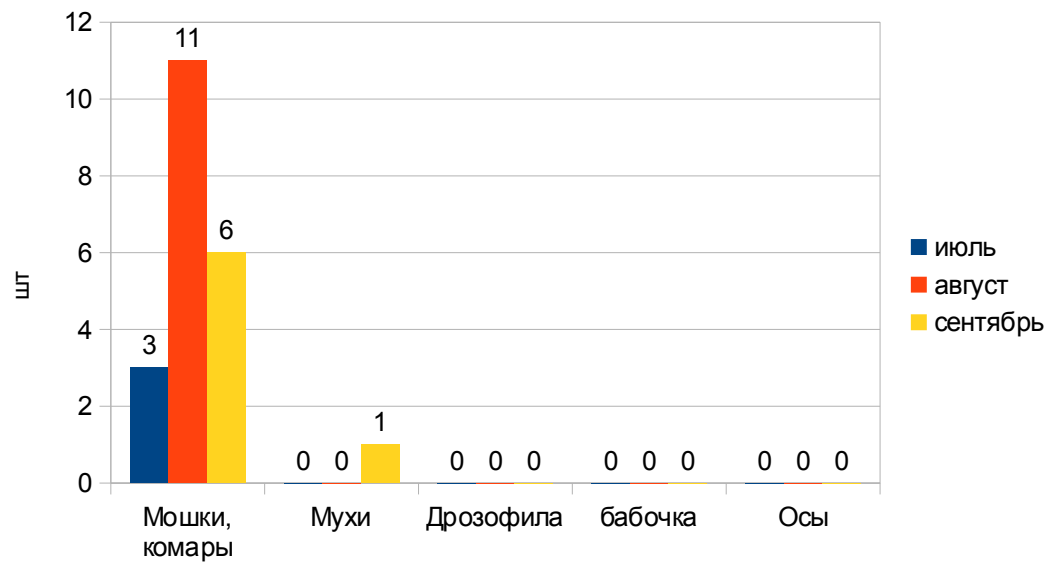


					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
июль	3	0	0	0	0
август	11	0	0	0	0
сентябрь	6	1	0	0	0
Итого:	20	1	0	0	0

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕСТ КОНТРОЛЯ:ГРАФИКИ, ТЕНДЕНЦИИ, ДЕЙСТВИЯ

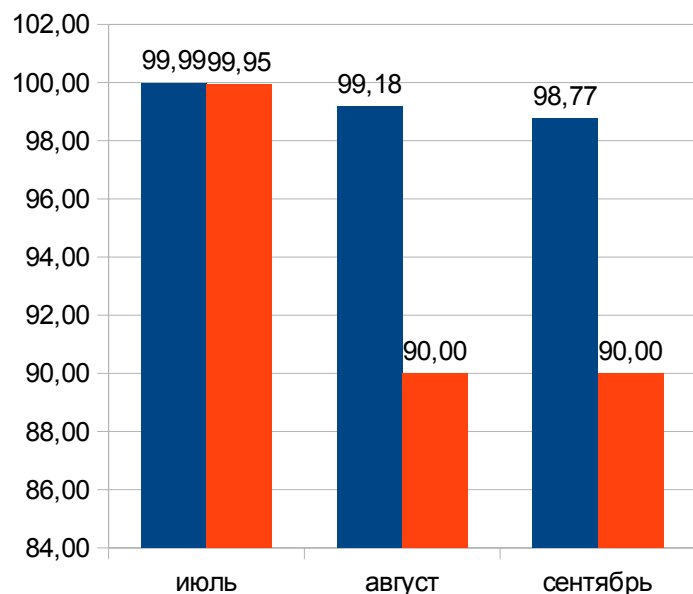

■ Эффективность дератизации
 ■ Эффективность (летающие насекомые)

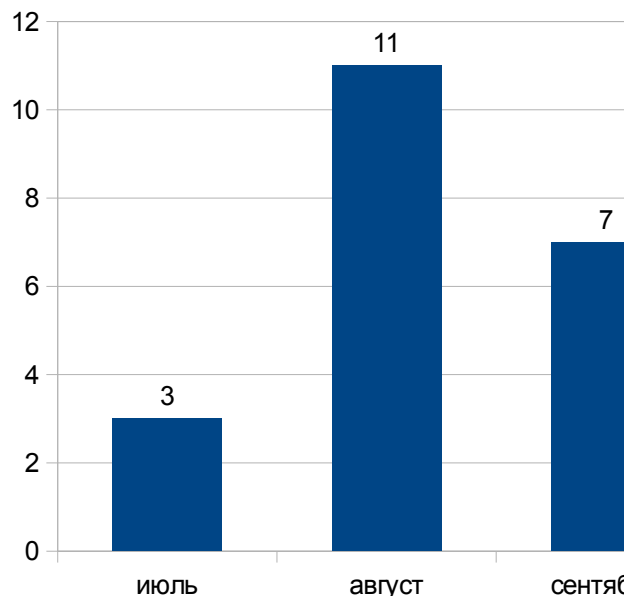

■ Кол-во летающих членистоногие, шт.

Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Установка 1го и 2го контура защиты.

Еженедельная профилактическая промывка стоков канализаций каустической содой. Промывка стоков от выплода летающих 2р в неделю на период с апреля по октябрь. Текущее количество инсектоламп на объекте недостаточно для эффективного контроля летающих насекомых с учётом площади и функционального назначения помещений. Согласно международным стандартам НАССР и методическим рекомендациям по пест-контролю, оптимальная плотность размещения УФ-ловушек составляет: 1 лампа мощностью 15 Вт на 50–70 м² — для помещений с низким риском (офисы, склады без пищи); 1 лампа 15 Вт на 30–50 м² — для помещений с повышенным риском (производство, раздаточные, моечные, приёмка)