

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ООО «Фордевинд» Рыбный цех 1эт

31 май, 2026

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 8 (восми) листах

Отчет по ПЕСТ контролю

период

01.05.2026-31.05.2026

Договор № 385/1 «05» апреля 2022 г.

наименование услуг	кратность
дератизация	2 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ и ИМ	2 раз в месяц
дезинсекция	2 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Фордевинд» Рыбный цех 1эт
Адрес: Пенза Заречный, ул. Индустриальная стр 29

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ	2
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	4
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП	5
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ	6
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)	7
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	8

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:
Биолог ООО
«Альфадез»

Ибрагимова С.К. Приказ №16 от 23.03.26

факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADC8BC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель, в лице биолога Ибрагимовой С.К. с одной стороны и ООО «Фордевинд» с другой, составили настоящий Акт о том, что за период:

01.05.2026-31.05.2026

были проведены работы по договору По подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещения

Установка клеевых ловушек	шт	20
---------------------------	----	----

Дезинсекция

Замена клеевой пластины в инсектомониторах	шт	5
--	----	---

Контрольно истребительные устройства

Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	шт	20
---	-----------------	-----	----	----

Итого средств учёта летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	шт	6
---	-----------------	----	----	---

Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	шт	5
--	-----------------	----	----	---

Итого средств учета грызунов по периметру здания	2 контур защиты	КИУ	шт	20
--	-----------------	-----	----	----

Наименование применяемого ядовитого вещества

См журнал учета внесенных пестицидов

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания

СУВ: КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

01.05.2026-31.05.2026

№ п/п	Наименование	Дератизация	Дезинсекция	
			Ползающие синантропные членистоногие	Летающие синантропные членистоногие
1 Средства учета вредителей				
1.1	Общее количество СУВ, шт	40	5	6
1.2	Заселенные СУВ, шт.	2	0	1
1.3	Свободные от вредителей, % (100-1.2*100/1.1)	95,00	100	83
2. Методы обследования				
2.1	Субъективная оценка	Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
2.2	Объективная оценка	Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках.	
2.2.1.	Итого средств учета грызу 3 контур защиты	КИУ	20	-
	Итого средств учета летающих насекомых в помещениях 3 контур защиты	ИЛ	-	6
2.2.2.	Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях 3 контур защиты	ИМ	-	5
2.2.3.	Итого средств учета грызунов по периметру здания 2 контур защиты	КИУ	20	-
3. Оценка эффективности				
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая	хорошая	хорошая	удовлетворительная
3.2	80 - 90% удовлетворительная.			
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная			
4. Интенсивность заражения при различных условиях:				
л е т а ю щ и е	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей	-	-	Низкая
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей			
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей			
г р ы з у н ы	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи	легкая	-	-
	При средней степени заражения: 5-10 особей			
	При высокой численности популяции: более 10 особей			
п о л з а ю щ и е	Низкая степень: до 10% пораженных приманок	Низкая	-	-
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок			
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок			
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия				
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.			
5.2	Установка 1 контура защиты в количестве 30киу. Промывка стоков от выплота летающих 2р в неделю на период с апреля по октябрь			

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.05.2026-31.05.2026

№ П/П	Месторасположение	Тип ловушки	Количество ловушек	Дератизации/ Дезинсекция	Дератизации/ Дезинсекция
1	Рыбный цех 1эт Фасовочный цех	ИМ	пищевые	04.05.26	28.05.26
2	Рыбный цех 1эт Цех приготовления салатов	КИУ	пищевые	04.05.26	28.05.26
3	Рыбный цех 1эт Дефростерная	КИУ	пищевые	04.05.26	28.05.26
4	Рыбный цех 1эт Тамбур	КИУ	пищевые	04.05.26	28.05.26
5	Рыбный цех 1эт Коридор	КИУ	пищевые	04.05.26	28.05.26
6	Рыбный цех 1эт Шинковка овощей	КИУ	пищевые	04.05.26	28.05.26
7	Коридор 1эт	ИЛ	пищевые	04.05.26	28.05.26
8	Фасовочный цех 1эт	ИЛ	пищевые	04.05.26	28.05.26
9	Рыбный цех 1эт Шинковка овощей	ИМ	пищевые	04.05.26	28.05.26
10	Рыбный цех 1эт Шинковка овощей	ИМ	пищевые	04.05.26	28.05.26
11	Рыбный цех 1эт Тамбур с овощехранилищем	КИУ	пищевые	04.05.26	28.05.26
12	Рыбный цех 1эт Тамбур с овощехранилищем	КИУ	пищевые	04.05.26	28.05.26
13	Периметр здания рыбный цех	КИУ	не пищевые	04.05.26	28.05.26

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.05.2026-31.05.2026

п/п	Месторасположение	Контрольные точки	Тип ловушки	Пищевые/непищевые	Контур защиты	Кол-во ловушек	Погрызы (№КИУ/кол-во погрызов)	Наличие вредителей СУВ (№)	Повреждено СУВ (№)	Отсутствует (№)	Замена/установка СУВ (№)
1	Рыбный цех 1эт Фасовочный цех	1,2	ИМ	пищевые	3 контур защиты	2	-	-	-	-	замена клевой пластины
	Рыбный цех 1эт Зона копилки	5	ИМ	пищевые	3 контур защиты	1	-	-	-	-	замена клевой пластины
	Рыбный цех 1эт Зона мойки овощей	3	ИМ	пищевые	3 контур защиты	1	-	-	-	-	замена клевой пластины
2	Рыбный цех 1эт Цех приготовления салатов	17	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0
3	Рыбный цех 1эт Дефростерная	15	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0
4	Рыбный цех 1эт Тамбур	1, 11, 16	КИУ	пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0	0	0
5	Рыбный цех 1эт Коридор	2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 22	КИУ	пищевые	3 контур защиты	11	0	0	0	0	0
6	Рыбный цех 1эт Шинковка овощей	4,5	КИУ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	0
	Рыбный цех 1эт Фасовочный цех	18	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0
7	Коридор 1эт	1,2	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	осмотр/чистка
8	Фасовочный цех 1эт	3,4,5,6	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	4	0	0	0	0	осмотр
9	Рыбный цех 1эт Шинковка овощей	4	ИМ	пищевые	3 контур защиты	1	-	-	-	-	замена клевой пластины
11	Рыбный цех 1эт Тамбур с овощехранилищем	8	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0
13	Периметр здания рыбный цех	1-20	КИУ	не пищевые	2 контур защиты	20	2	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях				КИУ	3 контур защиты	20					
Итого средств учёта летающих насекомых в помещениях				ИЛ	3 контур защиты	6					
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях				ИМ	3 контур защиты	5					
Итого средств учета грызунов по периметру здания				КИУ	2 контур защиты	20					
Итого СУВ, в которых имеются погрызы приманки							2				
Итого наличие вредителей								0			
Итого поврежденные СУВ									0		
Итого отсутствует СУВ										0	
Итого замена/установка СУВ											0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ
01.05.2026-31.05.2026

Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	Количество инсектицидных ламп	04.05.26			28.05.26		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
Коридор 1эт	1,2	2	+	3	ОЧ	-	0	ОЧ
Фасовочный цех 1эт	3,4,5	3	-	0	ОЧ	-	0	ОЧ
Коридор около кабинета нач.цеха	6	1	-	0	ОЧ	-	0	ОЧ
Итого		6	1					

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

<u>№ Инсектоламп</u>					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
2	3	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту



Вредители	Кол-во, шт	кол-во ИЛ,шт
Летающие насекомые		
Мошки, комары	3	
Мухи	0	
Дрозофила	0	
бабочка	0	
Осы	0	
Итого	3	1

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы



ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.05.2026-31.05.2026

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
28.05.26	0	0	1	
Итого:	0	0	1	

Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
28.05.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью недопущения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу Град

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛЗАЮЩИХ СИНАТРОПНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПОМЕЩЕНИИ

01.05.2026-31.05.2026

04.05.26

28.05.26


№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	04.05.26						28.05.26					
			тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Рыбный цех 1эт Фасовочный цех	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Рыбный цех 1эт Фасовочный цех	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Рыбный цех 1эт Шинковка овощей	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	<u>Вредители</u>	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0

График эффективности по дератизации и дезинсекции
Динамика оценки эффективности обработок за период январь 26- декабрь 26г

Динамика эффективности 2026г.

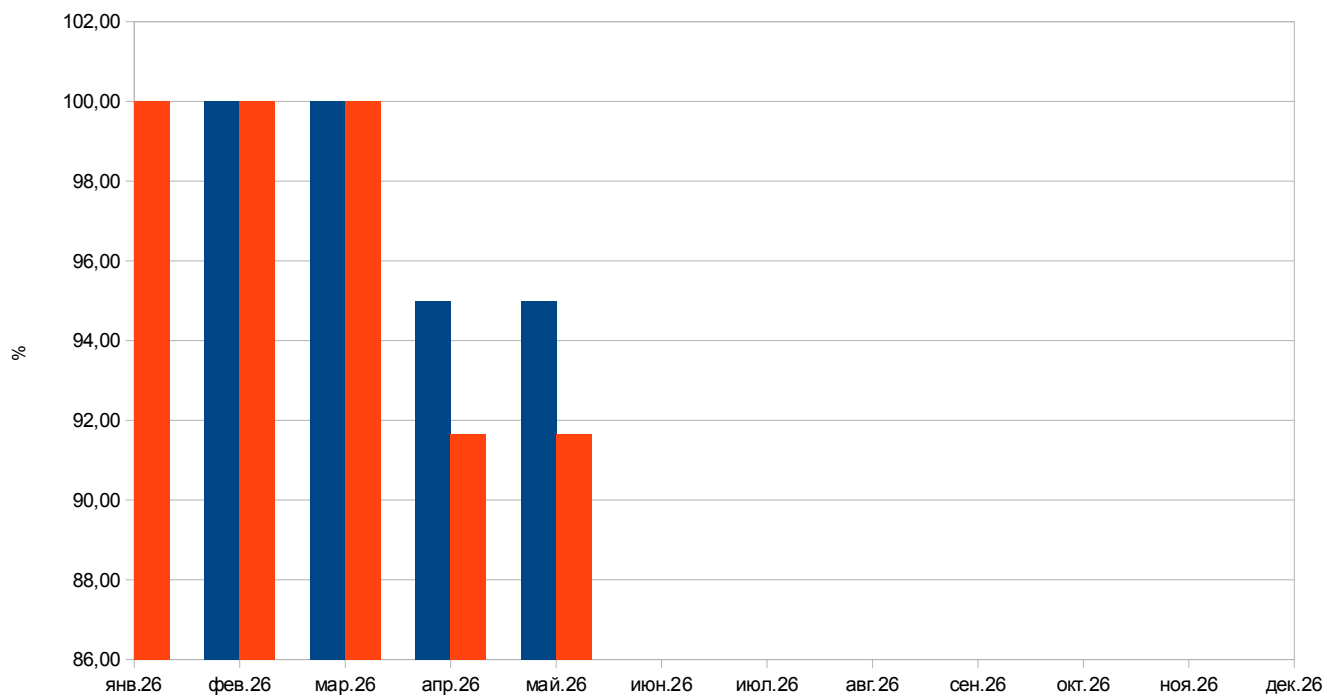

Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.
Установка 1 контура защиты в количестве 30киу. Промывка стоков от выплота летающих 2р в неделю на период с апреля по октябрь