

30 апр, 2026
И.О. Фамилия
Согласован отчет на 8 (восемь) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

период 01.04.2026-30.04.2026

Договор №б/н от 09.01.2023

наименование услуг	кратность
дератизация	1 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ и ИМ	1 раз в месяц
дезинсекция	1 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Вельта»
Адрес: г.Пенза, ул. Дорожная, д.10

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ	2
ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	4
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП	5
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГ (ПТИЦЫ)	6
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ	7
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	8

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:
Биолог ООО «Альфадез»
 Ибрагимова С.К. Приказ №16 от 23.03.26
факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABC4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель ООО «Альфадез», в лице биолога Ибрагимовой С.К. с одной стороны и ООО «Вельта-Пенза» в лице представителя заказчика с другой стороны составили настоящий Акт о том, что за период

01.04.2026-30.04.2026

были проведены работы по договору № б/н от 09.01.2023

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация/дезинсекция помещений			
Осмотр помещений	кв.м		999
Установка клеевых ловушек	шт		44
Дератизация территории			
Осмотр территории	кв.м		999
Наименование применяемого ядовитого вещества,кг			
См журнал учета внесенных пестицидов			
Дезинсекция			
Осмотр помещений	кв.м		999
Мелкодисперсионное орошение	кв.м		
Итого инсектицидных ламп	шт		5
Итого средств учета ползающих насекомых	шт		2
Контрольно истребительные устройства			
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	42
Итого средств учета грызунов на территории	2 контур защиты	КИУ	17
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	5
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	2

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения 2 контур защиты — периметр здания 1 контур защиты — периметр территории

КИУ-контрольно истребительные устройства от грызунов ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых ИМ-инсектицидные мониторы от ползающих насекомых

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.04.2026-30.04.2026

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция	
					Ползающие синантропные членистоногие	Летающие синантропные членистоногие
1. Площадь объекта						
1.1	Общая площадь, кв.м			999	999	
2 Средства учета вредителей						
2.1	Общее количество средств учета, шт			59	2	5
2.2	Заселенные, шт.			1	0	1
2.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)			98,31	100,00	80,00
3. Методы обследования						
3.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
3.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Осмотр и мониторинг инсектицидных ламп и контроль наличия мух, мотыльков, комаров и т.д. на поддонах	
3.2.1	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ	42	-	-
3.2.2	Итого средств учета в помещениях летающих насекомых	3 контур защиты	ИЛ	-	-	5
3.2.3	Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ	-	2	-
3.2.4	Итого средств учета грызунов на территории	2 контур защиты	КИУ	17	-	-
4. Оценка эффективности						
4.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			Хорошая	Хорошая	Удовлетворительная
4.2	80 - 90% удовлетворительная.					
4.3	Ниже 80% - не удовлетворительная					
5. Интенсивность заражения при различных условиях:						
л е т а ю щ и е	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей			-	-	Низкая
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей					
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей					
г р ы з у н ы	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи			Умеренное	-	-
	При средней степени заражения: 5-10 особей					
	При высокой численности популяции: более 10 особей					
п о л з а ю щ и е	Низкая степень: до 10% пораженных приманок			-	-	-
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок					
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок					
6 Рекомендации и дополнительные мероприятия						
6.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.					
6.2	Установка первого контура защиты от грызунов, установка инсектомониторов в раздевалках					

ГРАФИК ОСМОТРА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.04.2026-30.04.2026

Месторасположение	Тип ловушки	Кол-во ловушек	Пищевые/ не пищевые	Дезинсекция/ дератизация
Отделение выдува	КИУ	4	Пищевые	09.04.26
Цех розлива 2	КИУ	7	Пищевые	09.04.26
Проектируемое здание	КИУ	6	Пищевые	09.04.26
Цех розлива 1	КИУ	13	Пищевые	09.04.26
Коридор	КИУ	4	Пищевые	09.04.26
Склад	КИУ	7	Пищевые	09.04.26
Вход	КИУ	1	Пищевые	09.04.26
Цех розлива 1	ИЛ	3	Пищевые	09.04.26
Цех розлива 2	ИЛ	1	Пищевые	09.04.26
Столовая	ИЛ	1	Пищевые	09.04.26
Столовая	ИМ	2	Пищевые	09.04.26
Периметр зданий	КИУ	17	Не пищевые	09.04.26

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.04.2026-30.04.2026

Месторасположение	Контур защиты	Тип ловушки	Контрольные точки (№)	Пищевые/ не пищевые	Кол-во ловушек	Погрызы (№КИУ/кол-во погрызов)	Наличие вредителей (№)	Отсутствует (№)	Повреждено (№)	Нет доступа	Замена/ установка/чистка (№)
Отделение выдува	3 контур защиты	КИУ	7,8,33,34	Пищевые	4	0	0	0	0	0	0
Цех розлива 2	3 контур защиты	КИУ	5,9,10,14,24,25, 35	Пищевые	7	0	0	0	0	0	0
Проектируемое здание	3 контур защиты	КИУ	2,4,6,30-32	Пищевые	6	0	0	0	0	0	0
Цех розлива 1	3 контур защиты	КИУ	12,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,26,28,29	Пищевые	13	0	0	0	0	0	0
Коридор	3 контур защиты	КИУ	1,3,11,13	Пищевые	4	0	0	0	0	0	0
Склад	3 контур защиты	КИУ	36,37,38,39,40,41,42	Пищевые	7	0	0	0	0	0	0
Вход	3 контур защиты	КИУ	27	Пищевые	1	0	0	0	0	0	0
Цех розлива 1	3 контур защиты	ИЛ	1,2,3	Пищевые	3	0	0	0	0	0	чистка
Цех розлива 2	3 контур защиты	ИЛ	5	Пищевые	1	0	0	0	0	0	чистка
Столовая	3 контур защиты	ИЛ	4	Пищевые	1	0	0	0	0	0	чистка
Столовая	3 контур защиты	ИМ	1,2	Пищевые	2	0	0	0	0	0	замена клеевой основы
Периметр зданий	2 контур защиты	КИУ	1-17	Не пищевые	17	6/2	0	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	КИУ			42						
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ			5						
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИМ			2						
Итого средств учета грызунов на территории	2 контур защиты	КИУ			17						
Количество «КИУ», в которых имеются погрызы приманки						1					
Количество клеевых ловушек с отловленными грызунами							0				
Итого отсутствует №								0			
Итого поврежденные №									0		
Итого нет доступа к № (загорожено)										0	
Итого замена/установка №											0

Условные обозначения

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-множественные 3-съедена половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП ПО ЛЕТАЮЩИМ СИНАНТРОПНЫМ ЧЛЕНИСТОНОГИМ

01.04.2026-30.04.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	09.04.26		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Цех розлива 1	1,2,3	+	6	оч
2	Цех розлива 2	5	-	0	оч
3	Столовая	4	-	0	оч
	Итого, шт	4	1	6	

Летающие насекомые Инсектицидных ламп

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	бабочка	Осы
3	6	-	-	-	-

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во	Кол-во заселенных ил
Летающие насекомые		
Мошки, комары	6	
Мухи	0	
Дрозофила	0	
бабочка	0	
Осы	0	
Итого	6	1

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.04.2026-30.04.2026

Территория

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
09.04.26	0	0	3	
Итого:	0	0	3	

Помещения

Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
09.04.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия

За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью недопущения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели биоакустические

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛЗАЮЩИХ СИНАТРОПНЫХ НАСЕКОМЫХ В ПОМЕЩЕНИИ


01.04.2026-30.04.2026

			09.04.26					
№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто- монитора	тараканы	муравьи	сверчки	пауки	мокрицы	прочие насекомые
1	Столовая	1	0	0	0	0	0	0
2	Столовая	2	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	<u>Вредители</u>	Кол-во
1	<u>тараканы</u>	0
2	<u>муравьи</u>	0
3	<u>сверчки</u>	0
4	<u>пауки</u>	0
5	<u>мокрицы</u>	0
6	<u>прочие насекомые</u>	0
Итого:		0

График эффективности по дератизации и дезинсекции
Динамика оценки эффективности обработок за период январь 26- декабрь 26г

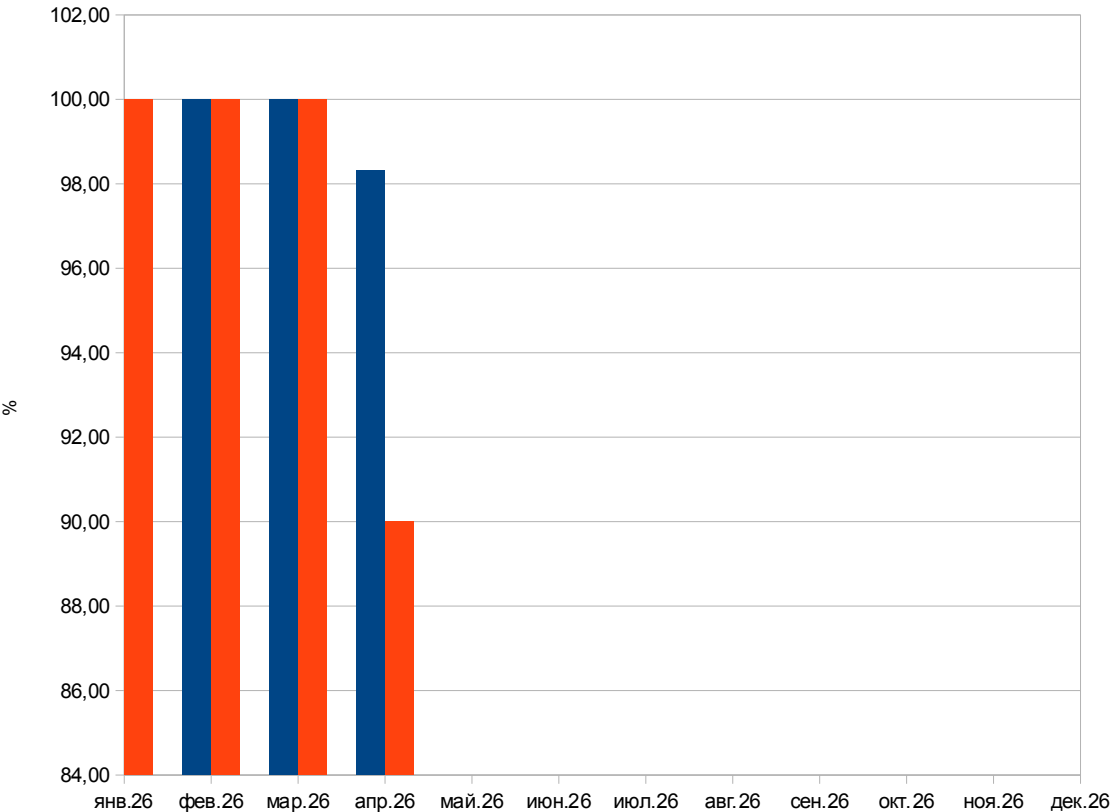

Установка первого контура защиты от грызунов, установка инсектомониторов в раздевалках