

СОГЛАСОВАНО

Ответственный Представитель по Пест-Контролю
ООО «Возрождение» Кондитерский цех №3

31 май, 2026

И.О. Фамилия

Согласован отчет на 8 (восемь) листах

ОТЧЕТ ПО ПЕСТ КОНТРОЛЮ

период 01.05.2026-31.05.2026

Договор № 385/1 от 05.04.2022г

наименование услуг	кратность
дератизация	2 раз в месяц
аэрозольная дезинсекция	по заявке
мониторинг ИЛ и ИМ	2 раз в месяц
дезинсекция	2 раз в месяц

Исполнитель: ООО «Альфадез»
Заказчик: ООО «Возрождение» Кондитерский цех №3
Адрес: г. Заречный, ул. Индустриальная стр 35

АКТ СДАЧИ ПРИЕМКИ РАБОТ	стр 1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ	2
ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ	3
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	4
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП	5
ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ	6
ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)	7
ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ	8

Оригинальный электронный документ подписан следующими электронными подписями:

Отчет составил:
Биолог ООО «Альфадез»  Ибрагимова С.К. Приказ №16 от 23.03.26
факсимиле

Электронный документ передан через ЭДО СФ Калуга Астрал	
Организация	Информация о сертификате
ООО "АЛЬФАДЕЗ"	Сер. номер: 06C4F69D00F6ADCABCA4601FE11ED71C9A2 генеральный директор Супрунова Юлия Вадимовна

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

Исполнитель:	ООО «Альфадез»
Заказчик:	ООО «Возрождение» Кондитерский цех №3
Адрес:	г. Заречный, ул. Индустриальная стр 35
Исполнитель, в лице биолога Ибрагимовой С.К. и ООО «Возрождение», в лице специалиста составили настоящий акт за период	

01.05.2026-31.05.2026

были проведены работы по договору №

385/1 от 05.04.2022г

При подписании Сторонами настоящего Акта, работы считаются выполненными в полном объеме. Взаимных претензий по результатам работ Стороны не имеют.

Дератизация помещений			
Осмотр помещений		кв.м	-
Установка клеевых ловушек		шт	11
Дератизация территории			
Осмотр территории		кв.м	2000
Наименование применяемого ядовитого вещества			
См журнал учета внесенных пестицидов			
Дезинсекция			
Осмотр помещений		кв.м	-
Контрольно истребительные устройства			
<i>Итого средств учета грызунов по периметру здания</i>	<i>2 контур защиты</i>	<i>КПУ</i>	<i>30</i>
<i>Итого средств учета грызунов в помещениях</i>	<i>3 контур защиты</i>	<i>КПУ</i>	<i>93</i>
<i>Итого средств учета летающих насекомых в помещениях</i>	<i>3 контур защиты</i>	<i>ИЛ</i>	<i>11</i>
<i>Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях</i>	<i>3 контур защиты</i>	<i>ФЛ</i>	<i>9</i>
<i>Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях</i>	<i>3 контур защиты</i>	<i>ИМ</i>	<i>13</i>

Условные обозначения

3 контур защиты-помещения, 2 контур защиты — периметр здания, 1 контур защиты — периметр территории

КПУ-контрольно истребительные устройства от грызунов, ИЛ-инсектицидные лампы от летающих насекомых

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ

01.05.2026-31.05.2026

№ п/п	Наименование			Дератизация	Дезинсекция	
					Ползающие синантропные членистоногие	Летающие синантропные членистоногие
1. Средства учета вредителей						
1.1	Общее количество средств учета, шт			123	39	11
1.2	Заселенные, шт.			1	0	1
1.3	Свободная от вредителей площадь, % (100-1.2*100%/1.1)			99,19	100,00	90,91
2. Методы обследования						
2.1	Субъективная оценка			Осмотр помещений и опрос работников подразделений на предмет наличия грызунов или следов их жизнедеятельности (нор, погрызов, помета и др.).	Осмотр помещения и опрос работников подразделений на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности	
2.2	Объективная оценка			Контроль наличия погрызов приманок в КИУ, наличие грызунов или их следов на клеевых ловушках, в помещениях и на территории	Контроль наличия насекомых на клеевых ловушках. Мониторинг мест маркировки	
2.2.1	Итого средств учета грызунов по периметру здания	2 контур защиты	КИУ	30	-	-
2.2.2	Итого средств учета грызунов в помещениях	3 контур защиты	ИМ	93	-	-
2.2.3	Итого средств учета летающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ИЛ	-	-	11
2.2.4	Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	ФЛ	-	9	-
2.2.5	Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях	3 контур защиты	КИУ	-	30	-
3. Оценка эффективности						
3.1	Норма эффективности: 90 - 100%-хорошая			Хорошая	Хорошая	Хорошая
3.2	80 - 90% удовлетворительная.					
3.3	Ниже 80% - не удовлетворительная					
4. Интенсивность заражения при различных условиях:						
л е т а ю щ и е	Умеренное заражение смешанные популяции: 500-1000 особей			-	-	Низкая
	Среднее заражение смешанные популяции: 1000-2000 особей					
	Сильное заражение смешанные популяции: более 2000 особей					
г р ы з у н ы	В условиях легкой зараженности: 1-3 особи			низкая	-	-
	При средней степени заражения: 5-10 особей					
	При высокой численности популяции: более 10 особей					
п о л з а ю щ и е	Низкая степень: до 10% пораженных приманок			отсутствует	-	-
	Средняя степень: 10-30% пораженных приманок					
	Высокая степень: более 30% пораженных приманок					
5. Рекомендации и дополнительные мероприятия						
5.1	Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.					
5.2	Установка 1го контура защиты. Обработка стоков канализации с апреля по октябрь от выплода летающих					

ГРАФИК РЕВИЗИЙ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЕРАТИЗАЦИИ,ДЕЗИНСЕКЦИИ
01.05.2026-31.05.2026

№П/П	Месторасположение		Тип ловушки	Дератизация Дезинсекция	Дератизация Дезинсекция
1	Технические помещения	3 контур защиты	киу	04.05.26	28.05.26
2	Моечная	3 контур защиты	киу	04.05.26	28.05.26
3	Коридор	3 контур защиты	киу	04.05.26	28.05.26
4	Склад сырья	3 контур защиты	киу	04.05.26	28.05.26
5	Перед складом сырья	3 контур защиты	киу	04.05.26	28.05.26
6	Склад муки	3 контур защиты	киу	04.05.26	28.05.26
7	Перед складом муки	3 контур защиты	киу	04.05.26	28.05.26
8	Растарочная	3 контур защиты	киу	04.05.26	28.05.26
9	Силосная	3 контур защиты	киу	04.05.26	28.05.26
10	Склад сырья №2	3 контур защиты	киу	04.05.26	28.05.26
11	Участок Глазирования	3 контур защиты	киу	04.05.26	28.05.26
12	Производственный участок №2	3 контур защиты	киу	04.05.26	28.05.26
13	Комната бригадира	3 контур защиты	киу	04.05.26	28.05.26
14	Упаковка	3 контур защиты	киу	04.05.26	28.05.26
15	Производственный участок №1	3 контур защиты	киу	04.05.26	28.05.26
16	Коридор перед производственным участком №1	3 контур защиты	киу	04.05.26	28.05.26
17	Склад ГП	3 контур защиты	киу	04.05.26	28.05.26
18	Технические помещения	3 контур защиты	киу	04.05.26	28.05.26
19	Периметр здания кондитерского цеха №3	2 контур защиты	киу	04.05.26	28.05.26
20	Производственный участок №1	3 контур защиты	им	04.05.26	28.05.26
21	Упаковка	3 контур защиты	им	04.05.26	28.05.26
22	Производственный участок №2	3 контур защиты	им	04.05.26	28.05.26
23	Склад муки	3 контур защиты	им	04.05.26	28.05.26
24	Силосная	3 контур защиты	им	04.05.26	28.05.26
25	Коридор	3 контур защиты	им	04.05.26	28.05.26
26	Участок глазирования	3 контур защиты	им	04.05.26	28.05.26
27	Склад сырья	3 контур защиты	ФЛ	04.05.26	28.05.26
28	Склад муки	3 контур защиты	ФЛ	04.05.26	28.05.26
29	Силосная	3 контур защиты	ФЛ	04.05.26	28.05.26
30	Упаковка	3 контур защиты	ФЛ	04.05.26	28.05.26
31	Склад ГП	3 контур защиты	ФЛ	04.05.26	28.05.26
32	Моечная	3 контур защиты	ил	04.05.26	28.05.26
33	Коридор	3 контур защиты	ил	04.05.26	28.05.26
34	Производственный участок №1	3 контур защиты	ил	04.05.26	28.05.26
35	Производственный участок №2	3 контур защиты	ил	04.05.26	28.05.26
36	Упаковка	3 контур защиты	ил	04.05.26	28.05.26
37	Участок глазирования	3 контур защиты	ил	04.05.26	28.05.26
38	2 этаж	3 контур защиты	ил	04.05.26	28.05.26
39	Периметр территории	2 контур защиты	киу	04.05.26	28.05.26

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ СРЕДСТВ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

01.05.2026-31.05.2026

п/п	Месторасположение	Контрольные точки	Тип ловушки	Пищевые/непищевые	Контур защиты	Кол-во ловушек	Погрызы (№КИУ/кол-во погрызов)	Наличие вредителей СУВ (№)	Повреждено СУВ (№)	Отсутствует (№)	Замена/установка СУВ (№)
1	Технические помещения	55,57,59,61	КИУ	пищевые	3 контур защиты	4	0	0	0	0	0
2	Моечная	43-46,52,53	КИУ	пищевые	3 контур защиты	6	0	0	0	0	0
3	Коридор	21,38-42,47,51,54	КИУ	пищевые	3 контур защиты	9	0	0	0	0	0
4	Склад сырья	37,66,68	КИУ	пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0	0	0
5	Перед складом сырья	67	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0
6	Склад муки	70-74	КИУ	пищевые	3 контур защиты	5	0	0	0	0	0
7	Перед складом муки	69	КИУ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	0
8	Расторочная	75-77	КИУ	пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0	0	0
9	Силозная	78-80	КИУ	пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0	0	0
10	Склад сырья №2	48-50	КИУ	пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0	0	0
11	Участок Глазирования	81,82,83,84,87-93	КИУ	пищевые	3 контур защиты	11	0	0	0	0	0
12	Производственный участок №2	24-27,29,30,34-36	КИУ	пищевые	3 контур защиты	9	0	0	0	0	0
13	Комната бригадира	85,86	КИУ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	0
14	Упаковка	17,19,20,22	КИУ	пищевые	3 контур защиты	4	0	0	0	0	0
15	Производственный участок №1	1-8,11-14	КИУ	пищевые	3 контур защиты	12	0	0	0	0	0
16	Коридор перед производственным участком №1	9,10,15,16,23,31-33	КИУ	пищевые	3 контур защиты	8	0	0	0	0	0
17	Склад ГП	18,62,63,64,65	КИУ	пищевые	3 контур защиты	5	0	0	0	0	0
18	Технические помещения	28,56,58,60	КИУ	пищевые	3 контур защиты	4	0	0	0	0	0
19	Периметр здания кондитерского цеха №3	1-30	КИУ	не пищевые	2 контур защиты	30	0	0	0	0	0
20	Производственный участок №1	1,2,3	ИМ	пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0	0	замена клеевой основы
21	Упаковка	4	ИМ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	замена клеевой основы
22	Производственный участок №2	5	ИМ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	замена клеевой основы
23	Склад муки	6	ИМ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	замена клеевой основы
24	Силозная	7,8	ИМ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	замена клеевой основы
25	Коридор	9,10	ИМ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	замена клеевой основы
26	Участок глазирования	11,12,13	ИМ	пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0	0	замена клеевой основы
27	Склад сырья	1,2	ФЛ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	мониторинг
28	Склад муки	3	ФЛ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	мониторинг
29	Силозная	4,5	ФЛ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	мониторинг
30	Упаковка	6	ФЛ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	мониторинг
31	Склад ГП	7,8,9	ФЛ	пищевые	3 контур защиты	3	0	0	0	0	мониторинг
32	Моечная	1	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	осмотр
33	Коридор	4,5,6,8	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	4	0	0	0	0	осмотр/чистка
34	Производственный участок №1	2,3	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	2	0	0	0	0	осмотр
35	Производственный участок №2	7	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	осмотр
36	Упаковка	11	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	осмотр
37	Участок глазирования	9	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	осмотр
38	2 этаж	10	ИЛ	пищевые	3 контур защиты	1	0	0	0	0	осмотр
39	Периметр территории	1-30	КИУ	не пищевые	2 контур защиты	30	25	0	0	0	0
Итого средств учета грызунов в помещениях							93				
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях							13				
Итого средств учета летающих насекомых в помещениях							11				
Итого средств учета ползающих насекомых в помещениях							9				
Итого средств учета грызунов по периметру здания							30				
Итого СУВ, в которых имеются погрызы приманки							1				
Итого наличие вредителей								0			
Итого поврежденные СУВ									0		
Итого отсутствуют СУВ										0	
Итого замена/установка СУВ											0

Состояние приманки 0- нет погрызов 1-единичные 2-многожественные 3-съедена половина и более приманки

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТИЦИДНЫХ ЛАМП

01.05.2026-31.05.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсектицидных ламп	04.05.26			28.05.26		
			Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры	Результат контроля	Количество особей синантропных членистоногих, шт.	принятые меры
1	Моечная	1	-	0	о	-	0	о
2	Коридор	4,5,6,8	+	1	оч	-	0	о
3	Производственный участок №1	2,3	-	0	о	-	0	о
4	Производственный участок №2	7	-	0	о	-	0	о
5	Упаковка	11	-	0	о	-	0	о
6	Участок глазировки	9	-	0	о	-	0	о
7	2 этаж	10	-	0	о	-	0	о
	Итого, шт	11	1	1			0	

Летающие насекомые Инсектицидные лампы

№ Инсектоламп					
	Мошки, комары	Мухи	Дрозофила	Бабочки	Осы
1	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	1	0	0
6	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту

Вредители	Кол-во, шт	Кол-во ИЛ, шт
Летающие насекомые		
Мошки	1	
Мухи	0	
Дрозофила	0	
Бабочка	0	
Осы	0	
Итого:	1	1

Условные обозначения: «-» — отсутствие насекомых, «+» — наличие насекомых, «О» - осмотр инсектицидной лампы «Ч»-чистка инсектицидной лампы

ЧЕК ЛИСТ ПРОВЕРКИ ИНСЕКТОМОНИТОРОВ

01.05.2026-31.05.2026

№ П/П	Месторасположение	№ Инсекто-монитора	04.05.26						28.05.26					
			Тараканы (Blattellidae)	Муравьи (Formicidae)	Сверчковые (Gryllodea)	Паукообразные (Arachnida)	Мокрицы (Oniscidae)	Прочие насекомые	Тараканы (Blattellidae)	Муравьи (Formicidae)	Сверчковые (Gryllodea)	Паукообразные (Arachnida)	Мокрицы (Oniscidae)	Прочие насекомые
1	Производственный участок №1	1,2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Упаковка	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Производственный участок №2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Склад муки	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Силосная	7,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Коридор	9,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Участок глазировки	11,12,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Общие сводные данные по объекту за месяц

№ П/П	Вредители	Кол-во
1	Тараканы (Blattellidae)	0
2	Муравьи (Formicidae)	0
3	Сверчковые (Gryllodea)	0
4	Паукообразные (Arachnida)	0
5	Мокрицы (Oniscidae)	0
6	Прочие насекомые	0
Итого:		0

ЧЕК ЛИСТ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ (ПТИЦЫ)

01.05.2026-31.05.2026


Территория				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
04.05.26	0	0	1	
28.05.26	0	1	0	
Итого:	0	1	1	

Помещения				
Дата	Видовой состав			Объекты
	Голуби	Воробьи	др.виды птиц	
				
04.05.26	0	0	0	
28.05.26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	

Рекомендации и дополнительные мероприятия				
За анализируемый период выявлена активность птиц на уличной территории. Во внутренних помещениях активность птиц не выявлена. С целью снижения численности птиц и риска проникновения в помещения со стороны Заказчика необходимо выполнить рекомендации: установить отпугиватели по типу УЗ				

ГРАФИК ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕСТ КОНТРОЛЯ

Динамика эффективности обработок за период янв-дек 2026гг

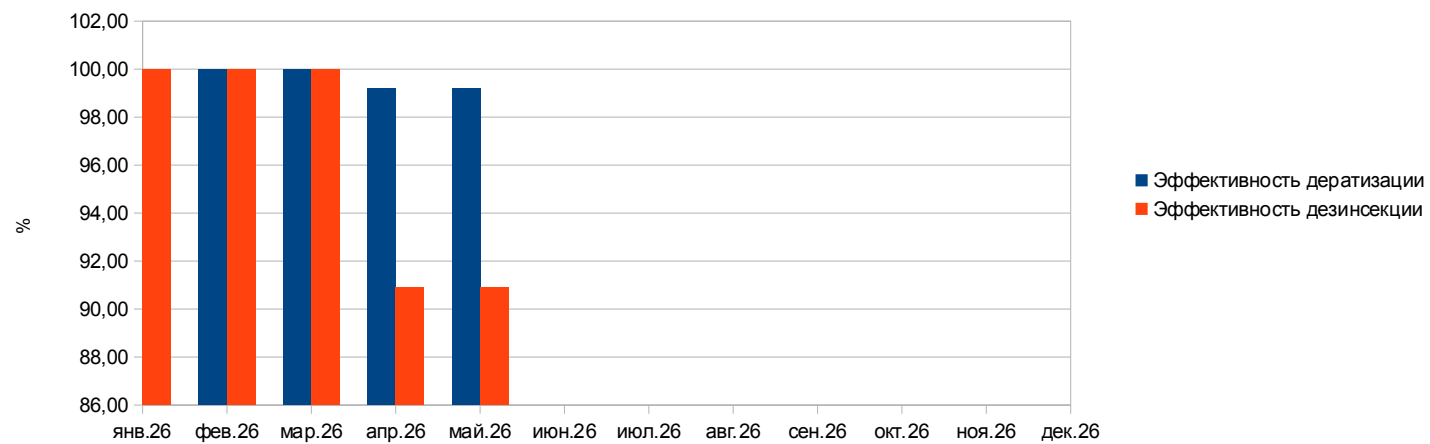

Соблюдение санитарного режима во всех подразделениях. Обеспечить сохранность средств учета.

Установка 1го контура защиты. Обработка стоков канализации с апреля по октябрь от выплода летающих